


Leitungskreuzungen, Projektierung und Ausführung


offene Gewässer

Schnitt

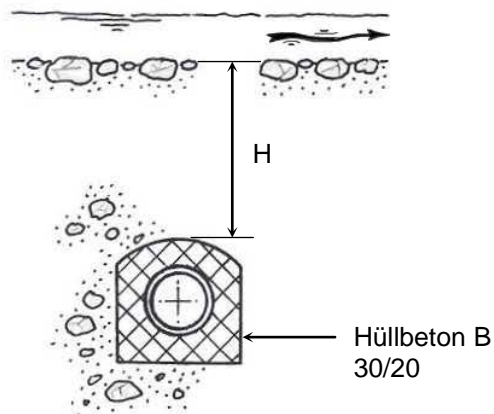

Kreuzende Leitungen müssen bei Bächen minimal $H = 100\text{ cm}$
 bei Flüssen minimal $H = 150\text{ cm}$
 unter der Gewässersohle verlegt werden.
 Die Leitungen sind mit Hüllbeton zu sichern.

Ansicht

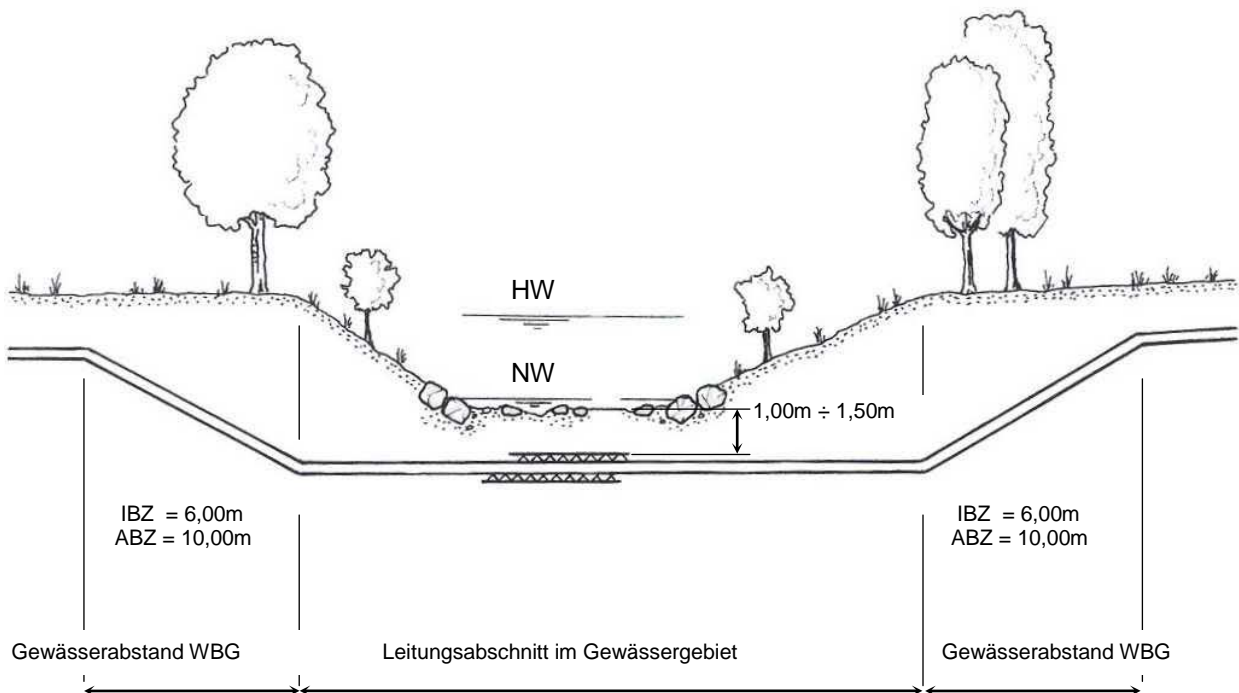

Leitungskreuzungen, Projektierung und Ausführung

eingedolte Gewässer

